

**РЕБАЛАНС ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ БИЛАНСА
за 2014. годину**


РЕБАЛАНС ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ БИЛАНСА ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" а.д. ЗА 2014. год.

Према ребалансу електроенергетског биланса ЗЕДП "Електро-Бијељина" а. д. Бијељина планирани обим бруто дистрибутивне потрошње у 2014. години износи:

- 2014. год. 777,45 GWh (са 110 kV потрошњом)

Планирана **бруто дистрибутивна потрошња** представља збир следећих категорија:

- Дио потрошње добијен са преносне мреже:
2014. год. 694,65 GWh
- Властита производња МХЕ:
2014. год. 6,65 GWh
- Енергија из других система:
2014. год. 76,15 GWh (Србија, Брчко и Пале)

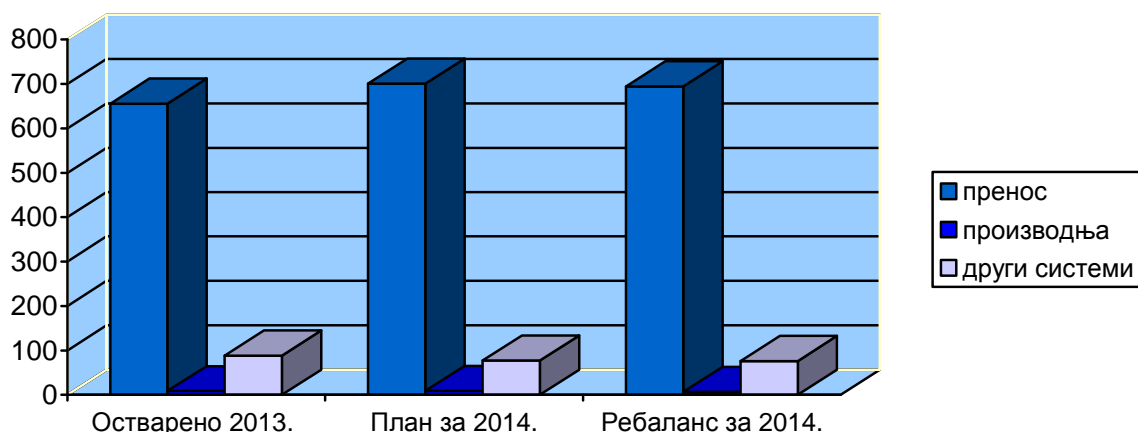

Планирани **дистрибутивни губици** (без 110 kV потрошње) према ребалансу за 2014. годину износе:

- 2014. год. 11,11%

или

- 2014. год 75,07 GWh

Планирана **нето дистрибутивна потрошња**, као разлика бруто дистрибутивне потрошње и планираних дистрибутивних губитака, износи:

- 2014. год. 702,39 GWh
- од тога планирана испорука директним купцима износи 101,55 GWh за 2014. годину

РЕБАЛАНС ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ БИЛАНСА ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д. за 2014. годину


GWh		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Σ(I-XII)
Са преносне мреже		55,77	48,23	51,09	47,74	43,96	43,48	46,94	46,74	45,35	49,75	54,03	60,03	593,10
Производња ХЕ и МХЕ		0,44	0,34	0,78	0,44	0,53	0,55	0,84	0,55	0,46	0,56	0,49	0,67	6,65
Из других система		7,23	7,03	6,03	5,91	5,80	5,64	5,77	5,80	6,00	6,46	6,89	7,60	76,15
Бруто потрошња		63,45	55,60	57,90	54,09	50,29	49,67	53,55	53,09	51,81	56,76	61,41	68,30	675,91
Губици	GWh	6,83	5,34	4,92	4,73	4,05	3,86	5,03	5,34	5,83	8,26	9,23	11,56	75,07
	%	10,77	9,61	8,49	8,74	8,05	7,77	9,39	10,06	11,25	14,55	15,03	17,06	11,11
Нето потрошња		56,61	50,25	52,98	49,36	46,24	45,81	48,52	47,75	45,98	48,50	52,18	56,65	600,84
Високи напон (1+2)		12,47	12,03	13,41	12,49	11,93	13,11	13,91	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	151,36
1. 35 kV		3,46	3,15	3,48	2,92	3,21	3,33	3,54	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	39,09
2. 10 kV		9,01	8,88	9,93	9,57	8,72	9,78	10,38	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	112,27
Ниски напон (3+4+5+6)		44,15	38,22	39,57	36,87	34,31	32,70	34,61	35,35	33,58	36,10	39,78	44,25	449,49
3. Домаћинства		34,73	29,56	30,78	29,90	27,66	26,06	27,50	28,03	26,78	28,53	31,19	34,53	355,26
4. 0,4 kV		7,72	7,39	7,58	5,91	5,82	6,01	6,44	6,50	5,81	6,32	7,18	8,08	80,76
5. Јавна расвјета		1,31	0,99	0,95	0,75	0,62	0,57	0,60	0,74	0,89	1,09	1,15	1,24	10,90
6. Потрошња у вл. објектима		0,39	0,28	0,26	0,31	0,20	0,07	0,07	0,08	0,10	0,16	0,26	0,40	2,58
Директни потрошач са 110 kV којег снабдијева дистрибуција														
GWh		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Σ(I-XII)
Директни потрошач		8,90	8,29	9,19	9,14	9,67	9,00	10,35	7,10	7,29	7,50	7,51	7,61	101,55
УКУПНО:		72,35	63,89	67,09	63,23	59,95	58,66	63,90	60,19	59,10	64,26	68,92	75,91	777,45

РЕБАЛАНС ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ БИЛАНСА за 2014. годину

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС за 2014. годину
(РЕБАЛАНС)

Упоредни показатељи

ОПИС		Остварено у 2013. год	Ребаланс 2014.	Индекс 14/13
Преузета енергија	Са преносне мреже	656,01	694,55	94
	Производња у МХЕ	8,66	6,65	130
	Из других система	88,70	76,15	116
	Бруто потрошња	753,38	777,45	97
ГУБИЦИ	GWh	61,18	75,07	81
	%	8,12	11,11	73
РЕАЛИЗАЦИЈА	Нето потрошња	692,19	702,39	99
	110 kV	77,07	101,55	76
	35 kV	38,53	39,09	99
	10 kV	114,72	112,27	102
	Домаћинства	363,78	355,26	102
	0.4 kV ост. отрошња	84,19	80,76	104
	Јавна расвјета	11,36	10,90	104
	Потрошња у вл. објектима	2,54	2,58	98

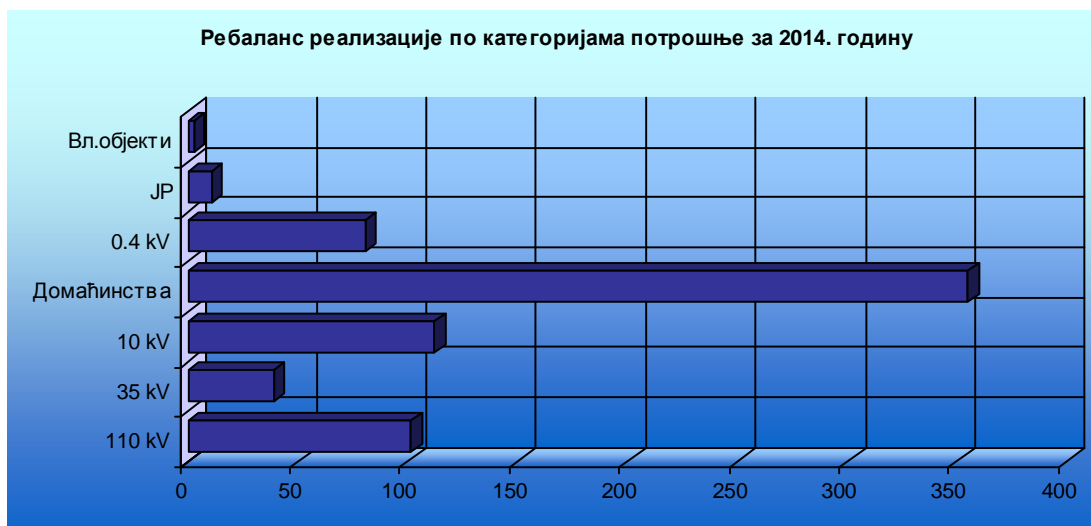

*Највећи проценат у ребалансу планиране реализације електричне енергије у 2014. години заузимају домаћинства, око 50,57%, тако да је и очекивани планирани приход највећи у овој категорији потрошача.